Katilo pajungimas prie šildymo sistemos
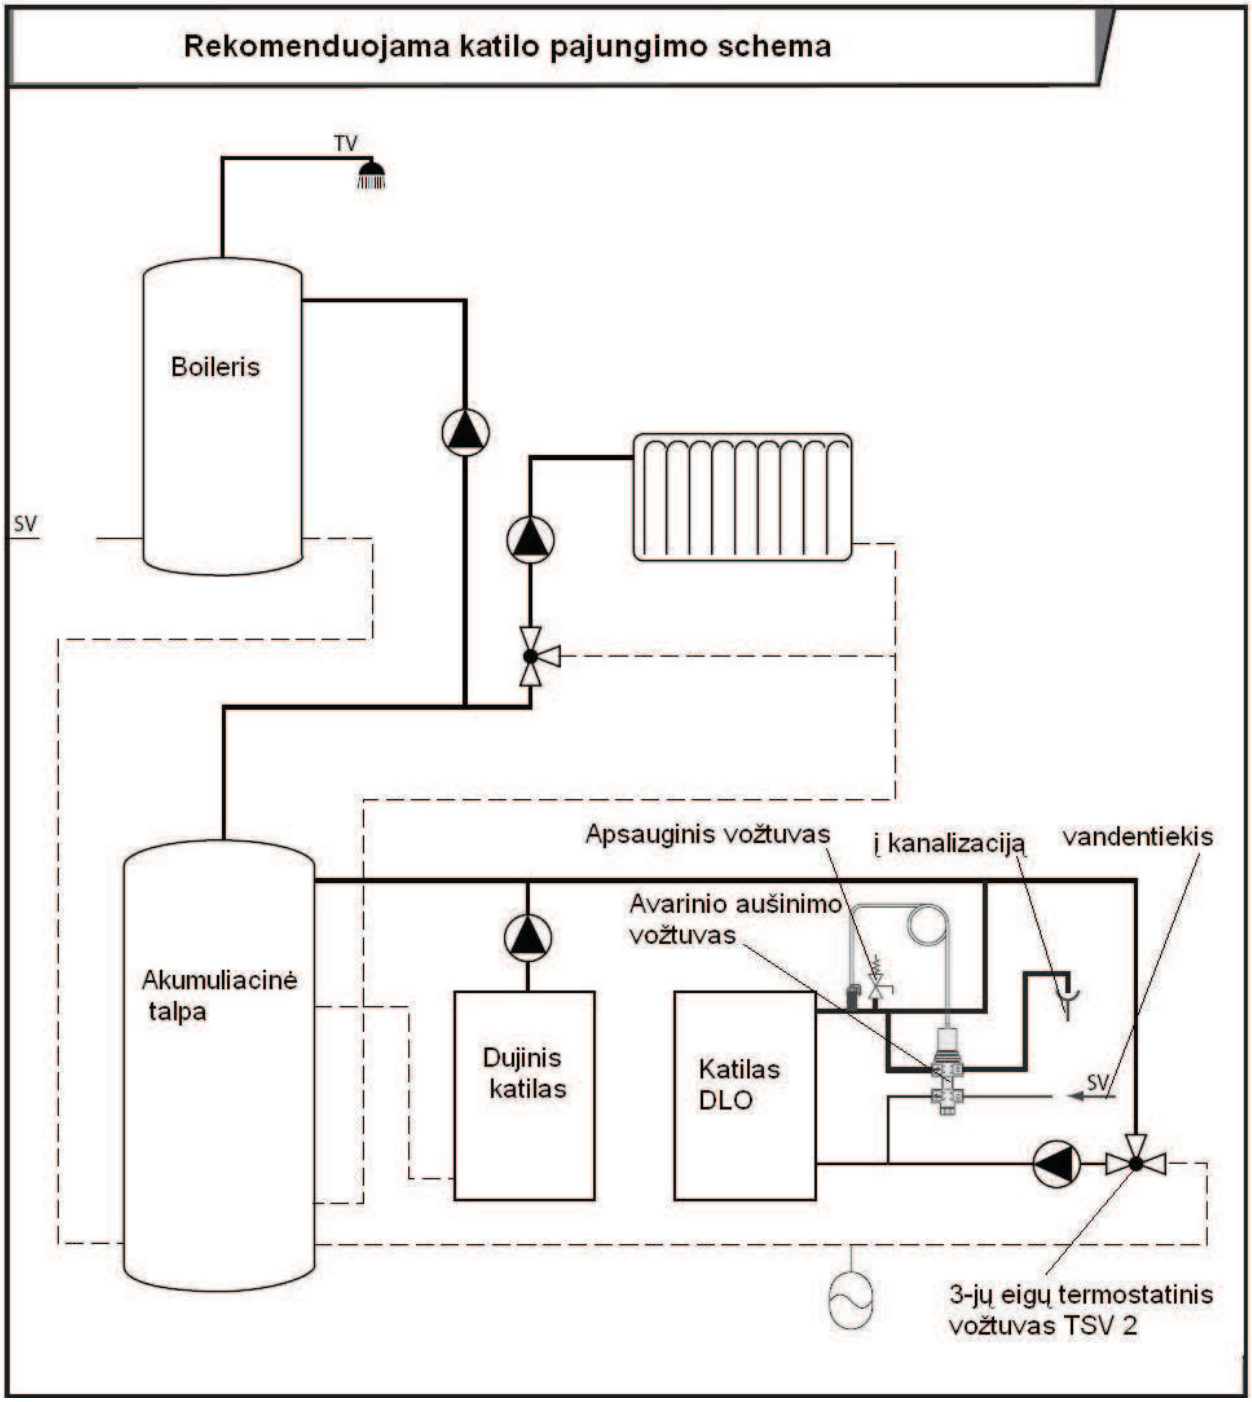
Reikia pasirinkti tokią santechninę schemą, kad joje būtų numatyta galimybė reguliuoti grįžtančio į katilą vandens temperatūrą. Tam, kad katile nesusidarytų kondensatas ir smalos reikia garantuoti, kad visą katilo eksploatavimo laiką grįžtančio į katilą vandens temperatūra būtų didesnė nei 65 °C. Šiai temperatūrai automatiškai palaikyti mes rekomenduojame naudoti 3-jų eigų termostatinį vožtuvą (pvz. TSV 2, užsakymo kodas 6546). Ant grįžtančio vandens vamzdžio būtina sumontuoti termometrą. Didžiausias katilo degimo efektyvumas gaunamas kai katilas dirba maksimaliu galingumu, todėl šildymo sistemoje rekomenduojame sumontuoti akumuliacinę talpą